


SCHEMA PLANIMETRICO
DI UN SEMPLICE IMPIANTO RESIDENZIALE

	POZZETTO D'ISPEZIONE PLUVIALE
	POZZETTO D'ISPEZIONE
	SIFONE TIPO "FIRENZE"
	VASCA DI DECANTAZIONE "IMHOFF"
	VASCA CONDENSA GRASSI

LEGENDA

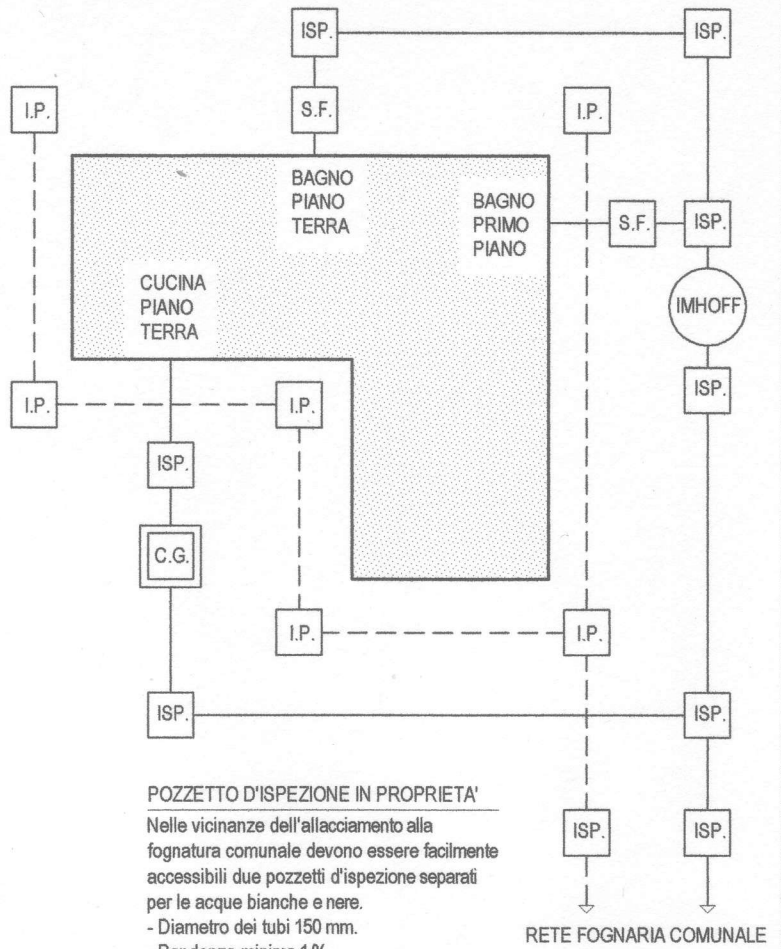


POZZETTO D'ISPEZIONE IN PROPRIETA'

Nelle vicinanze dell'allacciamento alla fognatura comunale devono essere facilmente accessibili due pozzetti d'ispezione separati per le acque bianche e nere.

- Diametro dei tubi 150 mm.
- Pendenza minima 1%
- Pendenza massima 3%
- Profondità minima tubo 60 cm.

RETE FOGNARIA COMUNALE

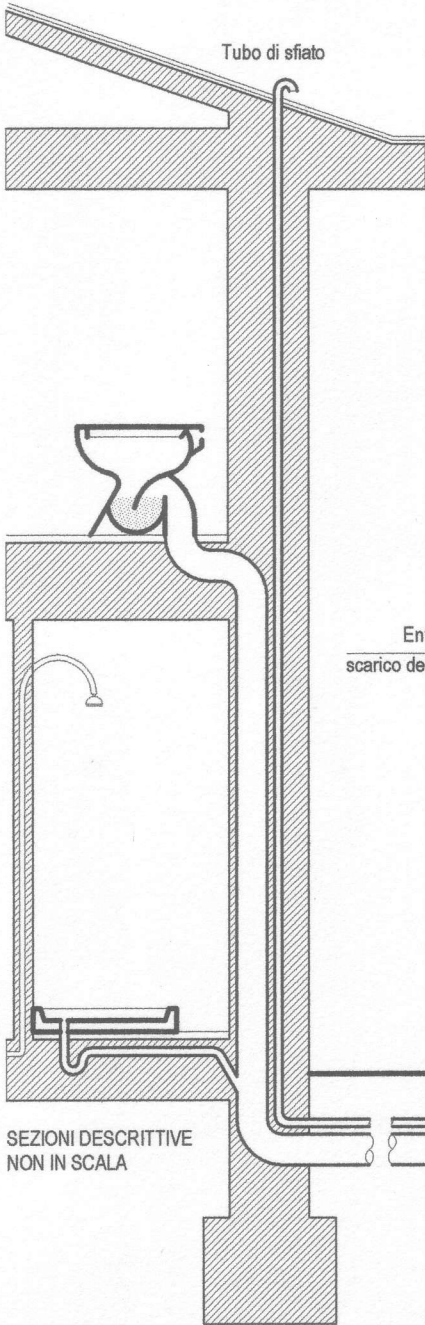

SEZIONI DESCRITTIVE
NON IN SCALA

